
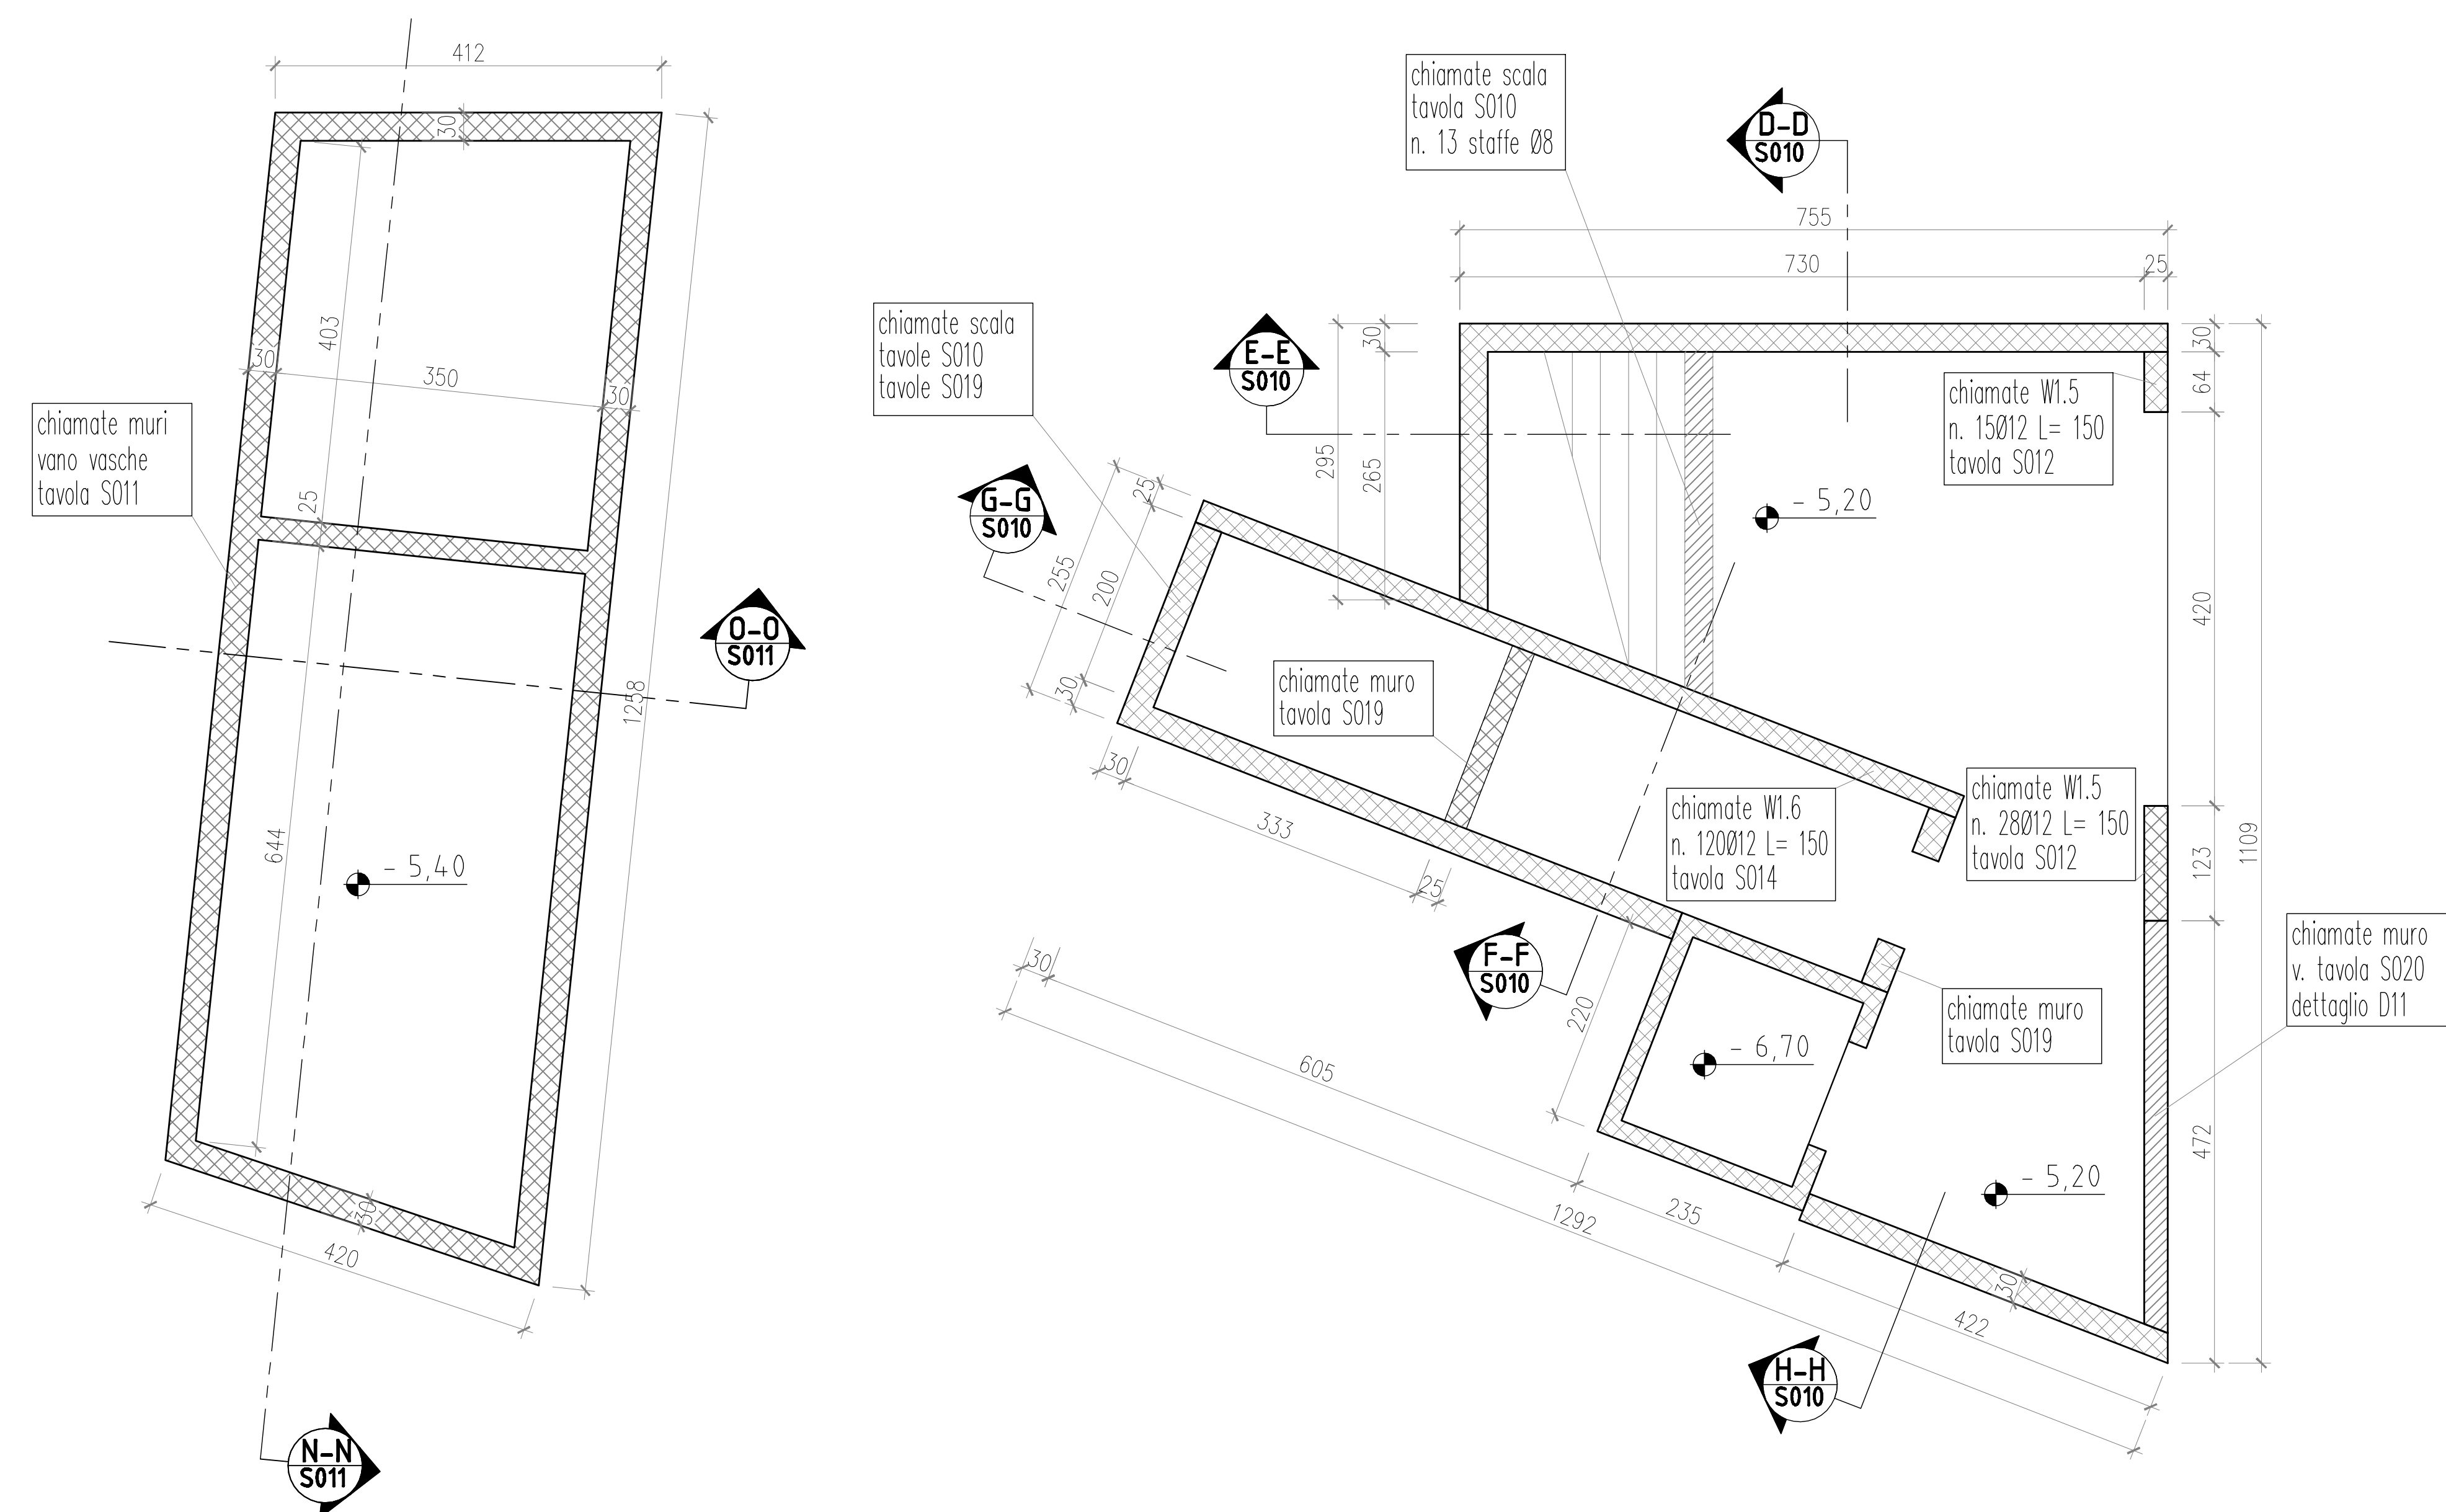


FONDAZIONI A QUOTA -5.20

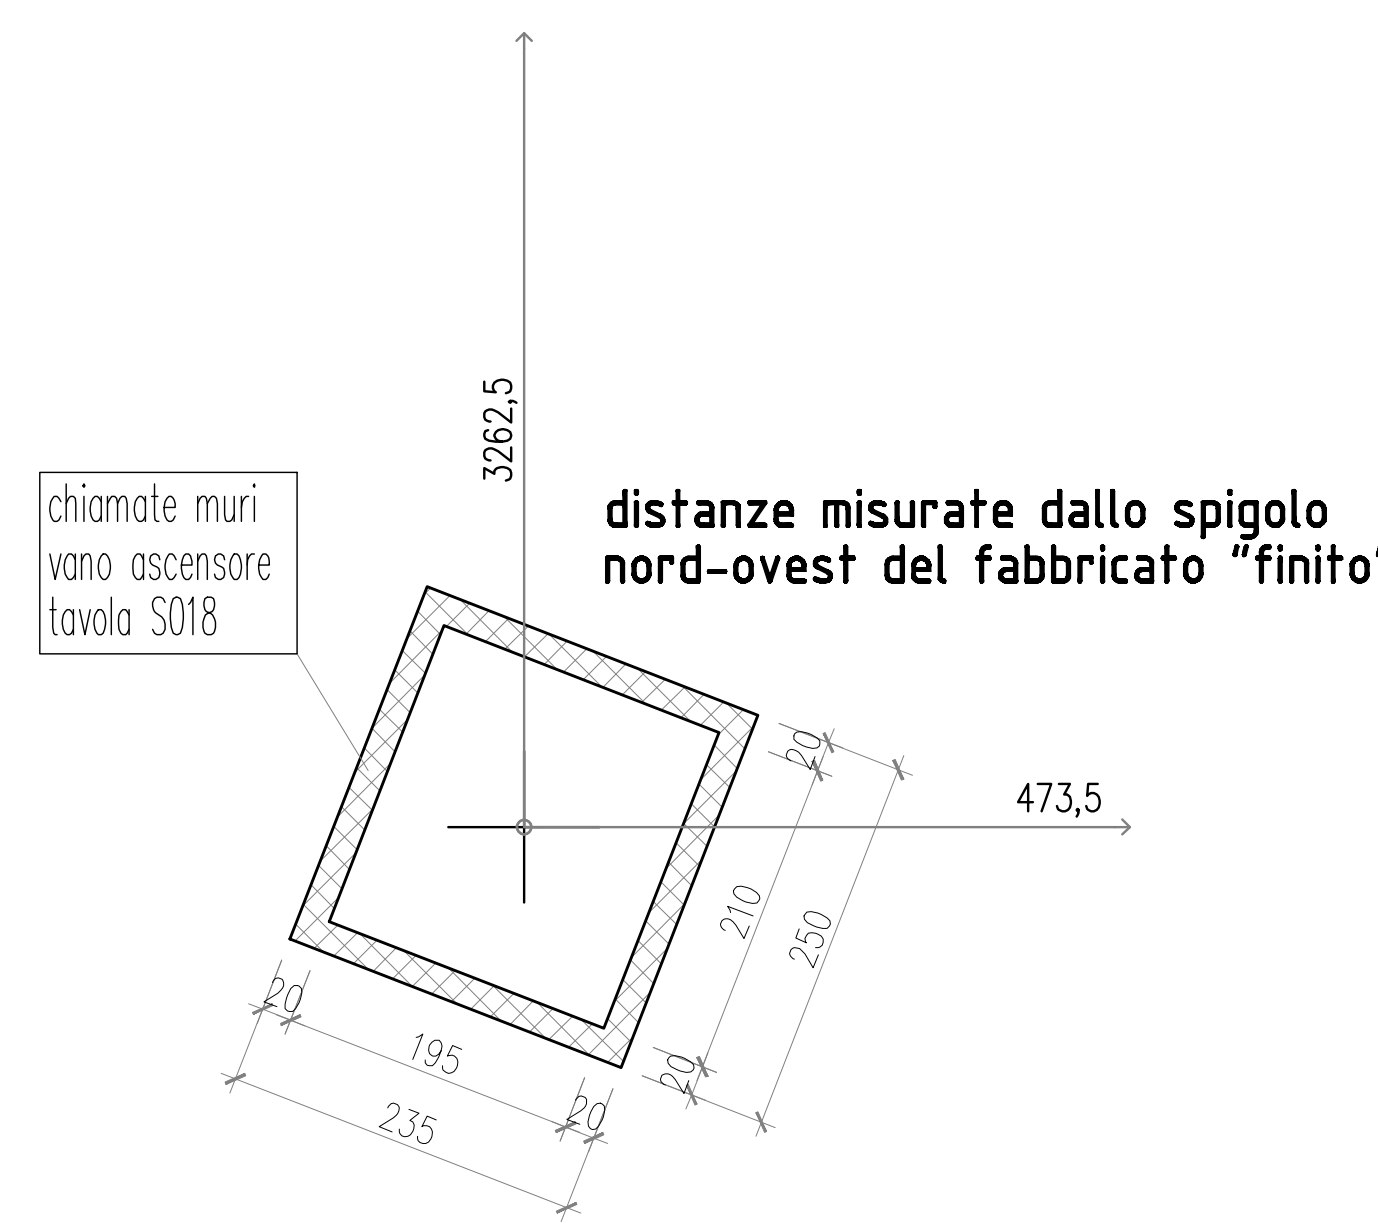

- Dimensione massima degli aggregati $D_{max} = 32 \text{ mm}$
- Sovrapposizione minima barre d'armatura $> 40 \varnothing$
- Sovrapposizione delle reti d'armatura pari o due maglie.
- Resistenza al fuoco richiesta alle strutture REI 60
- Copriferro nominale minimo = 35 mm

Struttura	Classe	Rck (N/mm²)	Contenuto min. di cemento (kg/mc)	Classe di esposizione	Rapporto acqua/cemento	Classe di consistenza
magrone	C 12/15	15	150	X0	/	S4
fondazioni	C 25/30	30	300	XC2	≤ 0,60	S5
altre strutture	C 28/35	35	320	XC3	≤ 0,55	S4
locali vecchie	C 32/40	40	340	XC3	≤ 0,55	S4

TE ALTIMETRICHE: FANNO RIFERIMENTO ALLO 0,00 "FINITO"
intendono misurate all'estradosso del manufatto

ID SEZIONE / TAVOLA

[illegible]